



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2283024-10-3680

Konu : 1 Kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : İdari Depolar / Sivil Savunma Bir. Başkanlık Stüdü

Son Teslim Tarih & Saat : 24/10/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 22/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protokolna faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamını okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzümde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması.
- 6- Ad soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine, mütakatı teslim sürelerinin, teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkışları her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB'de/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif verilmeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARIL İLE TEKLİF VERECEKLERDİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKLERDİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA: hastanesalinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J05-033228	YANGIN SONDURME CİHAZI TOZLU 6 KG LİK	200	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :



Teslimat :

Ek :

www.ihiss.aazn.edu.tr
Şarhname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ

1. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 (altı) kg. toz alabilecek kapasitede, tam dolu, yeni tarihli ve kullanılmaya hazır olacaktır. Yangın söndürücüleri verecek firma ISO 9001 ve CE sertifikalarına sahip olacaktır.
2. Cihazların gövdesi (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı en fazla iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak. İmal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacaktır.
5. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatı TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri, aşırı basınç emniyet tertibatlı tetikler kullanılmış olacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma, çizik gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Söndürücülerin hortumları TSE ye uygun olacak üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
8. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili monoamonyumfosfat (MAP) oranı % 90'dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen, nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten Türkçe broşür verecekler, cihazlarda itici gaz olarak gerekli iticiliği sağlayacak oranda AZOT gazı kullanılacaktır.
9. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresi 4 yıl olacak, altı ayda bir periyodik bakım ve kontrollerini TSE 11602-2 e uygun şekilde ücretsiz talep olmadan yapacaklardır.
10. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
11. Hastanemiz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (1/200) cihazların test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kuru kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
12. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 – TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgeleri ile verecekler, süresinde vizesi yapılmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

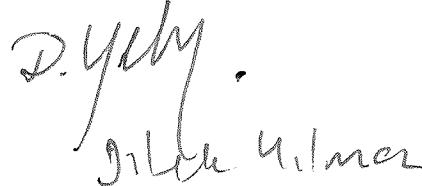



D. Yelken
Gülcan Kılınç

12. Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan bezin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler ve ulaşım araçları firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.

13. Kesin kabulden sonra cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından gözetimimizde ücretsiz monte edilecek ve numara etiketlenecektir.

14. Firma şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.



Serdar Demir
Biyoloji (156 Uzman)
07.10.2024


Dilek Yılmaz

TUTANAKTIR

Hastanemizde bulunan yangın söndürme cihazlarının içlerindeki tozlar yasal süreçleri gereği 4 yılda bir yenilenmektedir. Dolum öncesinde yangın söndürme cihazları hidrostatik test basıncına tabi tutulmaktadır. Testi geçemeyen cihazlara yeniden dolum yapılması mümkün olmamaktadır. Hastanede korozyona uğramış, paslı, eski cihazların yerine ve yeni açılan birimlere de konulmak üzere yangın söndürme cihazı alınması ihtiyaç olmuştur.

İş bu tutanak tarafımdan tanzim ve imza altına alınmıştır.


D. YILMAZ
G.Ü. Sağlık Arş. ve Uyg. Merk.
Sivil Savunma Uzmanı

21.10.2024