

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 110 V DC enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 2 NO kontak 2 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3RH1122-2AF00 olacaktır.
- 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni


Haydar çağlar BİKE



KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 110 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 5 NO 5 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3TH4355-0A olacaktır.
- 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni
Haydar çağlar BİKE


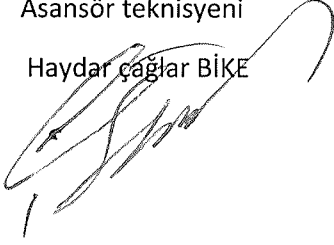


KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 24 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 4 NO kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3RH1362-2BB40 olacaktır.
- 24 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni



Haydar Çağlar BİKE

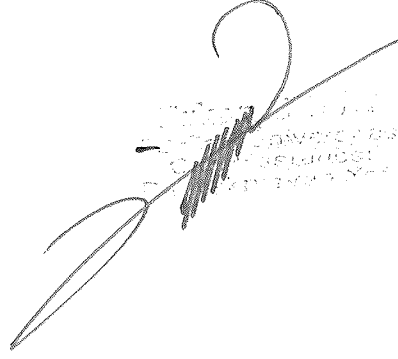

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 110 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 5 NO 3 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3TH4253 olacaktır.
- 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni
Haydar çağlar BİKE

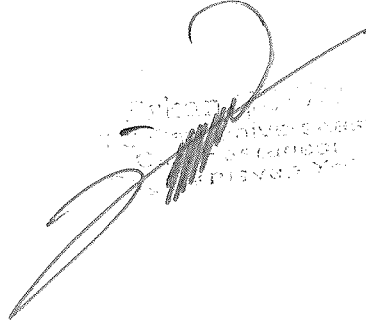



Haydar Çağlar BİKE
Asansör Teknisyeni

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 110 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 4 NO 4 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3TH4244 olacaktır.
- 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar BİKE

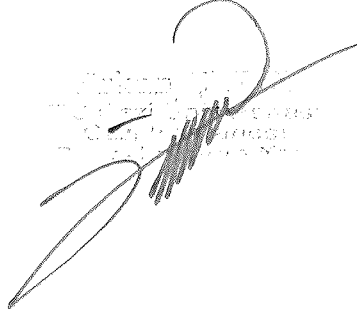



KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 24 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 3 NO 1 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3RH1131-2BB40 olacaktır.
- 24 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar B/KE

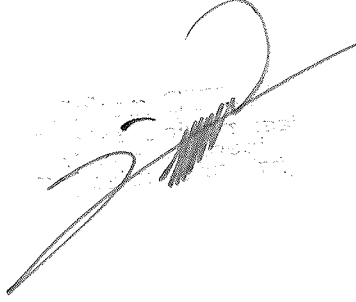
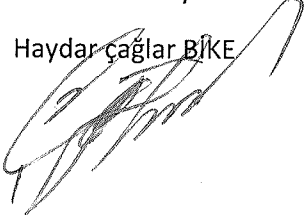


KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 110 V enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 4 NO kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu 3RH1344-2AF00 olacaktır.
- 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar BİKE

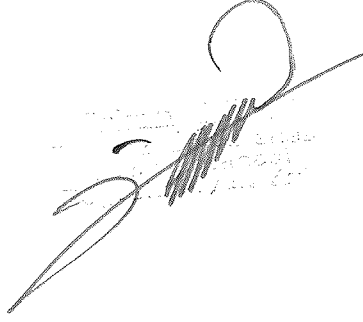
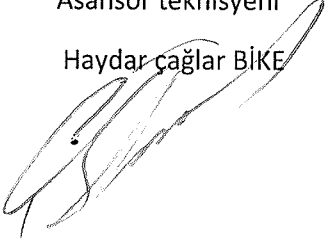


KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 220 V AC enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 3 NO kontak 1 NC kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu LC1K06-01M7 olacaktır.
- 220 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar BIKE

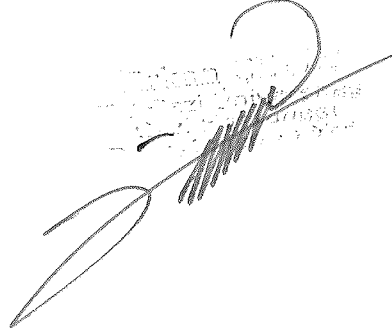

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan asansörlere uyumlu olacaktır.
- 220 V AC 50/60Hz enerji ile çalışacak.
- Montaj desteği ray plaka olacak.
- 3 NO ana kontak 1NC 1NO yardımcı kontağı olacak
- Kontaktör asansör makine atölyesinde görülüp teklif verilecektir.
- Kontaktörü yerinde görmeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Kontaktör kodu LC1D40A olacaktır.
- 220 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Asansör teknisyeni

Haydar çağtar BİKE

