


2024-11-3826

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) PERİYODİK BAKIM VE PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2025


Cihazların periyodik bakım dönemlerinde;

- 1.Genel temizliğin yapılması,
- 2.Bütün bağlantıların kontrol edilmesi,
- 3.Elektronik kartlarının işlevlerinin kontrol edilmesi,
- 4.Evirici işlevlerinin kontrol edilmesi,
- 5.Statik By Pass işlevlerinin kontrol edilmesi,
- 6.Manuel By Pass işlevlerinin kontrol edilmesi,
- 7.Filtre, kondansatör ve soğutucu fan grubunun kontrolünün yapılması,
- 8.Akülerin ölçülmesi ve bakımının yapılması,
- 9.Tesisat ve topraklama kontrolünün yapılması,
- 10.Uzak izleme ve Denetim aksesuarlarının kontrolünün yapılması,
- 11.Giriş Çıkış kablolarının kontrol edilmesi,
- 12.Tüm sigortalar ve kısa devre kesicilerin kontrol edilmesi,
- 13.Arıza durumunda en geç 8 saat içerisinde müdahale edilecek, onarım yetkili teknik elemanlarca yapılacaktır. Cihazların bağlı olduğu tüm noktalarda ulaşım ve teknisyen harcırahları firmaya aittir.
- 14.Bu iş ile ilgili olarak teklif verecek firma, periyodik olarak ilk bakım, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 2025 yılı içinde olmak üzere yılda 3 defa cihazların bakımını yapacaktır.
- 15.Bakım onarımlar hastanemiz teknik elemanının nezaretinde yapılacaktır.
- 16.Firma, Periyodik Bakım Onarım esnasında veya sonrasında tespit edilen arızalı malzeme (kart, vb) olması halinde Teknik Servis Müdürlüğümüzün onayını alarak değiştirme işlemini gerçekleştirecek olup değiştirilen malzemeler 1 yıl süre ile firma garantisinde olacaktır.
- 17.UPS lerin sağlıklı çalışabilmesi için tamir esnasında orijinal parçaların kullanılması gereklidir. Değişik firma ürünü malzemeler kullanılmayacaktır.
- 18.Bakım ve yedek malzeme değişimi sonrasında firma tarafından servis formu hazırlanacak ve bu form hastanemiz yetkili teknik personeli tarafından isim ve unvanı yazılarak imzalanacaktır.
- 19.Firma, Periyodik Bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm alet ve avadanlıkları ile gerektiği hallerde cihaz programlarına ilişkin tüm yazılım kaynaklarını temin etmekle yükümlüdür.
- 20.Firma taahhüt ettiği Periyodik Bakım Onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve gerekli tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- 21.Firma, Periyodik Bakım Onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında yanlış, hatalı müdahaleler sonucu ekipmana verilecek her türlü hasarlardan ve zararlardan sorumlu olacaktır.
- 22.Firma, Hastanemiz Teknik Servis Müdürlüğü tarafından kendisine yazılı ve sözlü (telefon, fax, vb) olarak arıza bildiriminde bulunduğu saatten itibaren 8 saat içerisinde arızaya müdahale etmekle yükümlüdür. Bunun için işçilik ve yol ücreti talep edilmeyecektir. İlgili fax ve telefon numaraları firma tarafından bildirilecektir.
- 23.Periyodik Bakım Onarım zaman çizelgesi her bakım dönemi öncesinde hastanemiz Teknik Servis Müdürlüğümüz ile ilgili firmanın mutabık kalacağı bir takvime göre düzenlenecektir.
- 24.Bu iş ile ilgili olarak teklif verecek firma, üretici firmadan almış olduğu yetki belgesini ve bakım yapacak personelin görmüş olduğu kurs sertifikalarını ibraz etmek zorundadır.
- 25.Firma teklif vermeden önce keşif yapacaktır.
26. Yüklenici arıza durumunda gerekli malzemeler için fiyat listesi vermelidir.
27. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında yapılacak topraklama ölçümleri, raporlamaları ve uygunluk

Haydar ÖZKAN
Elektrik Teknikeri



Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gaz Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

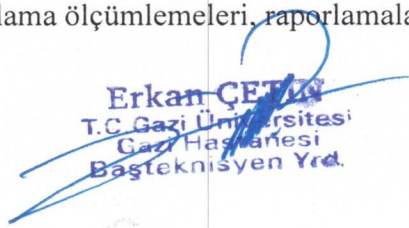


değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler. Yılda bir kez yapılacak olan bu kontrol sonrası yetkili kişi-kurum yetki belgesi ve sonuçlarını idareye teslim edecektir.

28. UPS cihaz listesi ekte mevcuttur.

Haydar ÖZKAN
Elektrik Teknikeri



Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd

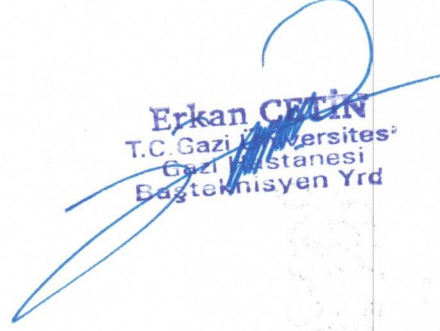

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) LİSTESİ

1. SCADA Merkezi AEG Marka **2 Adet** 500 KVA UPS
2. SCADA Merkezi SOCOMEC Marka 250 KVA UPS
3. E BLOK 8. Kat Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar TESCOM Marka **2 Adet** 200 KVA UPS
4. B Blok Anjiyo SOCOMEC Marka 160 KVA UPS
5. B Blok Anjiyo RIELLO Marka 180 KVA UPS
6. B Blok Koroner Yoğun Bakım ESİSPOWER Marka 40 KVA UPS
7. B Blok Nöroloji Yoğun Bakım NECRON Marka 20 KVA UPS
8. B Blok Radyasyon Onkoloji Bölümü MASTER GUARD Marka 200 KVA UPS
9. A Blok Acil Servis ESİSPOWER 30 KVA UPS
10. A Blok Genel Dahiliye Yoğun Bakım NECRON Marka 30 KVA UPS
11. A Blok Genel Cerrahi Yoğun Bakım TESCOM Marka 40 KVA UPS
12. A Blok Anestezi Yoğun Bakım TESCOM Marka 40 KVA UPS
13. A Blok PACU Yoğun Bakım INOVASİS Marka 60 KVA UPS
14. A Blok Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım TESCOM 30 KVA UPS
15. D Blok Radyoloji (Skopi) AEG Marka 80 KVA UPS
16. D Blok Radyoloji (MR) RIELLO Marka 160 KVA UPS
17. D Blok Radyoloji (Tomografi) İNFORM Marka 300 KVA UPS
18. D Blok DSA Anjiyo RIELLO Marka 300 KVA UPS
19. D Blok Beyin Cerrahi Ameliyathane TESCOM Marka 80 KVA UPS
20. D Blok Yenidoğan Yoğun Bakım TESCOM Marka 40 KVA UPS
21. D BLOK Oksijen Santrali İNFORM Marka 160 KVA UPS
22. Dekanlık Tıbbi Genetik TESCOM Marka 30 KVA UPS

Haydar ÖZKAN
Elektrik Teknikeri



Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

