

2024-11-3840

VAKUM VE MEDİKAL HAVA SANTRALLERİNİN BAKIM – ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

(A) BLOK , (D) BLOK VE (E) BLOK' TA BULUNAN (2025)

A-İNVERSY 45 PLUS	1. ADET
B-DALGAKIRAN KİMYASAL KURUTUCU	3.ADET
C-(PVR-PVL) VAKUM	9.ADET
Ç-GENERAL VAKUM	1.ADET
D-TİDY 20 VİDALI KOMPRESÖR	2.ADET
E-DVK 40 KOMPRESÖR	2.ADET
F-KOMPRESÖR VE VAKUM HAT FİLTRELERİ	
G-KHELL 55 KW KOMPRESÖR	1.ADET

Ğ-BASINÇLI HAVA TANK LARI VE TAHLİYE SİSTEMLERİ

1-BU BAKIMLAR SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN CİHAZLARA SENEDE 1 DEFA DETAYLI BAKIM YAPILACAKTIR.(Görevli teknisyenin belirleyeceği bir tarihte)

2-YAPILAN BAKIM SONRASI YÜKLENİCİ FİRMA TESPİT(BAKIM) TUTANAĞI TUTACAK VE BİR NÜSHASINI GÖREVLİ TEKNİSYENE TESLİM EDECEKTİR.

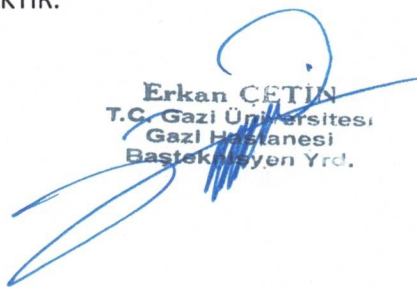
3-YÜKLENİCİ FİRMA BAKIMLAR HARİCİNDE ARIZA DURUMUNDADA YAZILI VEYA SÖZLÜ ÇAĞRILDIĞINDA EN GEÇ 2 SAAT İÇİNDE ARIZAYA MÜDAHALE EDECEKTİR.BU İŞLER İÇİN ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.

4-YÜKLENİCİ FİRMA ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARINI KENDİSİ YERİNE GETİRECEK VE HIÇ BİR ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ DERECE FİRMALARA DEVRETMEMEYECEKTİR.

5-YÜKLENİCİ FİRMA TEKLİF KONUSU BAKIM VE ONARIMA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSNDE GEREKLİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİFİN EKİNDE VERECEKTİR.

6-YÜKLENİCİ TEKLİF KONUSU İŞ İÇİN GÖREVLENDİRECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN AD-SOYAD-VE CEP TELEFONLARI VE SERVİS YETKİ BELGELERİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR. AYRICA 2 YIL İŞ BİTİRME BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.

7-KONU OLAN BAKIM VE ONARIMLARIN NASIL YAPILACAĞI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Bastekimci Yrd.

20.08.2024
Hakan KÖMÜR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Medikal Gazimci Yrd.

a-Basınçlı Hava Kompresörlerinin bakım,onarım,test edilmesi(çalıştırılması), ve detaylı genel temizliği yapılacaktır.

b.Cihazlar mevcut sisteme by-pass sistemi ile bağlı olup devreye alınması gerektiğinde ihtiyaç duyulursa hastaneye gelerek destek verecektir.

BAKIMDA GEREKLİLİK DURUMUNA GÖRE DEĞİŞECEK MALZEMELER BELİRTİLMİŞTİR.

{YAĞ, YAĞ FİLTRESİ,HAVA FİLTRESİ,GERGİ KAYIŞI,SEPERATÖR,EMİŞ KİTİ,ELEKTRİK AKSAMI,HAVA TANKLARI,TAHLİYE SİSTEMLERİ,HAT FİLTRELERİ}

B-Kurutma motorlarının bakım ve kontrolleri yapılacaktır.

{gaz ölçümleri, fan motorları, elektrik panel bakım ve kontrolleri}

c-Vakum pompaları bakım ve kontrolleri

{KAPRİN DEĞİŞİM, PALET DEĞİŞİM, YAĞ DEĞİŞİM, YAĞ FİLTRE DEĞİŞİM,HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİM,ELEKTRİK PANEL BAKIM VE KONTROLÜ}

D-Cihazların ve ortamın genel detaylı temizliğini yapılması

{KOMPRESÖRLER , VAKUMLAR VE KURUTUCULARIN İÇ-DIŞ KOMPLE DETAYLI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.}


Mustafa ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.


Hakan KÖMBE
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.