

2024-11-3841

VAKUM VE MEDİKAL HAVA SANTRALLERİNİN BAKIM – ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

(D) BLOK 'TA BULUNAN (2025)

H-ATLASCOPPO KOMPRESÖR	3,ADET
I-ATLASCOPPO VACUM	3.ADET
İ-ATLASCOPPO KİMYASAL KURUTUCU	2.ADET

1-BU BAKIMLAR SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN CİHAZLARA SENEDE 1 DEFA DETAYLI BAKIM YAPILACAKTIR.(Görevli teknisyenin belirleyeceği bir tarihte)

2-YAPILAN BAKIM SONRASI YÜKLENİCİ FİRMA TESPİT(BAKIM) TUTANAĞI TUTACAK VE BİR NÜSHASINI GÖREVLİ TEKNİSYENE TESLİM EDECEKTİR.

3-YÜKLENİCİ FİRMA BAKIMLAR HARİCİNDE ARIZA DURUMUNDADA YAZILI VEYA SÖZLÜ ÇAĞRILDIĞINDA EN GEÇ 2 SAAT İÇİNDE ARIZAYA MÜDAHALE EDECEKTİR.BU İŞLER İÇİN ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.

4-YÜKLENİCİ FİRMA ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARINI KENDİSİ YERİNE GETİRECEK VE HİÇ BİR ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ DERECE FİRMALARA DEVRETMEMEYECİKTİR.

5-YÜKLENİCİ FİRMA TEKLİF KONUSU BAKIM VE ONARIMA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE GEREKLİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİFİN EKİNDE VERECEKTİR.

6-YÜKLENİCİ TEKLİF KONUSU İŞ İÇİN GÖREVLİNDİRECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN AD-SOYAD-VE CEP TELEFONLARI VE SERVİS YETKİ BELGELERİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR. AYRICA 2 YIL İŞ BİTİRME BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.

7-KONU OLAN BAKIM VE ONARIMLARIN NASIL YAPILACAĞI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.

a-Basınçlı Hava Kompresörlerinin bakım,onarım,test edilmesi(çalıştırılması), ve detaylı genel temizliği yapılacaktır.

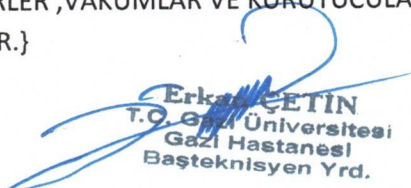
BAKIMDA GEREKLİLİK DURUMUNA GÖRE DEĞİŞECEK MALZEMELER BELİRTİLMİŞTİR.

A VE B BAKIM KTI SET OLARAK DEĞİŞİMİ YAPILACAK(ÇALIŞMA SAATİ DURUMUNA GÖRE)

b-Kimyasal kurutucular ve kontrolleri yapılacaktır.

c-Vakum pompaları bakım ve kontrolleri

{KOMPRESÖRLER ,VAKUMLAR VE KURUTUCULARIN İÇ-DIŞ KOMPLE DETAYLI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.}


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.


20.08.2024
KOMPRESÖR
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.